

ANYAGJELÖLÉS



meglévő téglafalazat




befalazásnál új 12 cm km. téglafalazat
akna fal: 10 cm válaszfal



tervezéssel nem érintett terület

Rigips gipszkarton burkolat,
mennyezetről függesztett tartóvázon

körben 210 cm magasságig hézagmentes mosható-
fertőtleníthető víz és vegyszerálló 20x20 cm selyemfényű fehér,
záró felső sor selyemfényű szürke csempeburkolat,
fuga 2 mm törtfehér (Mapei100),
felette mosható-fertőtleníthető festés

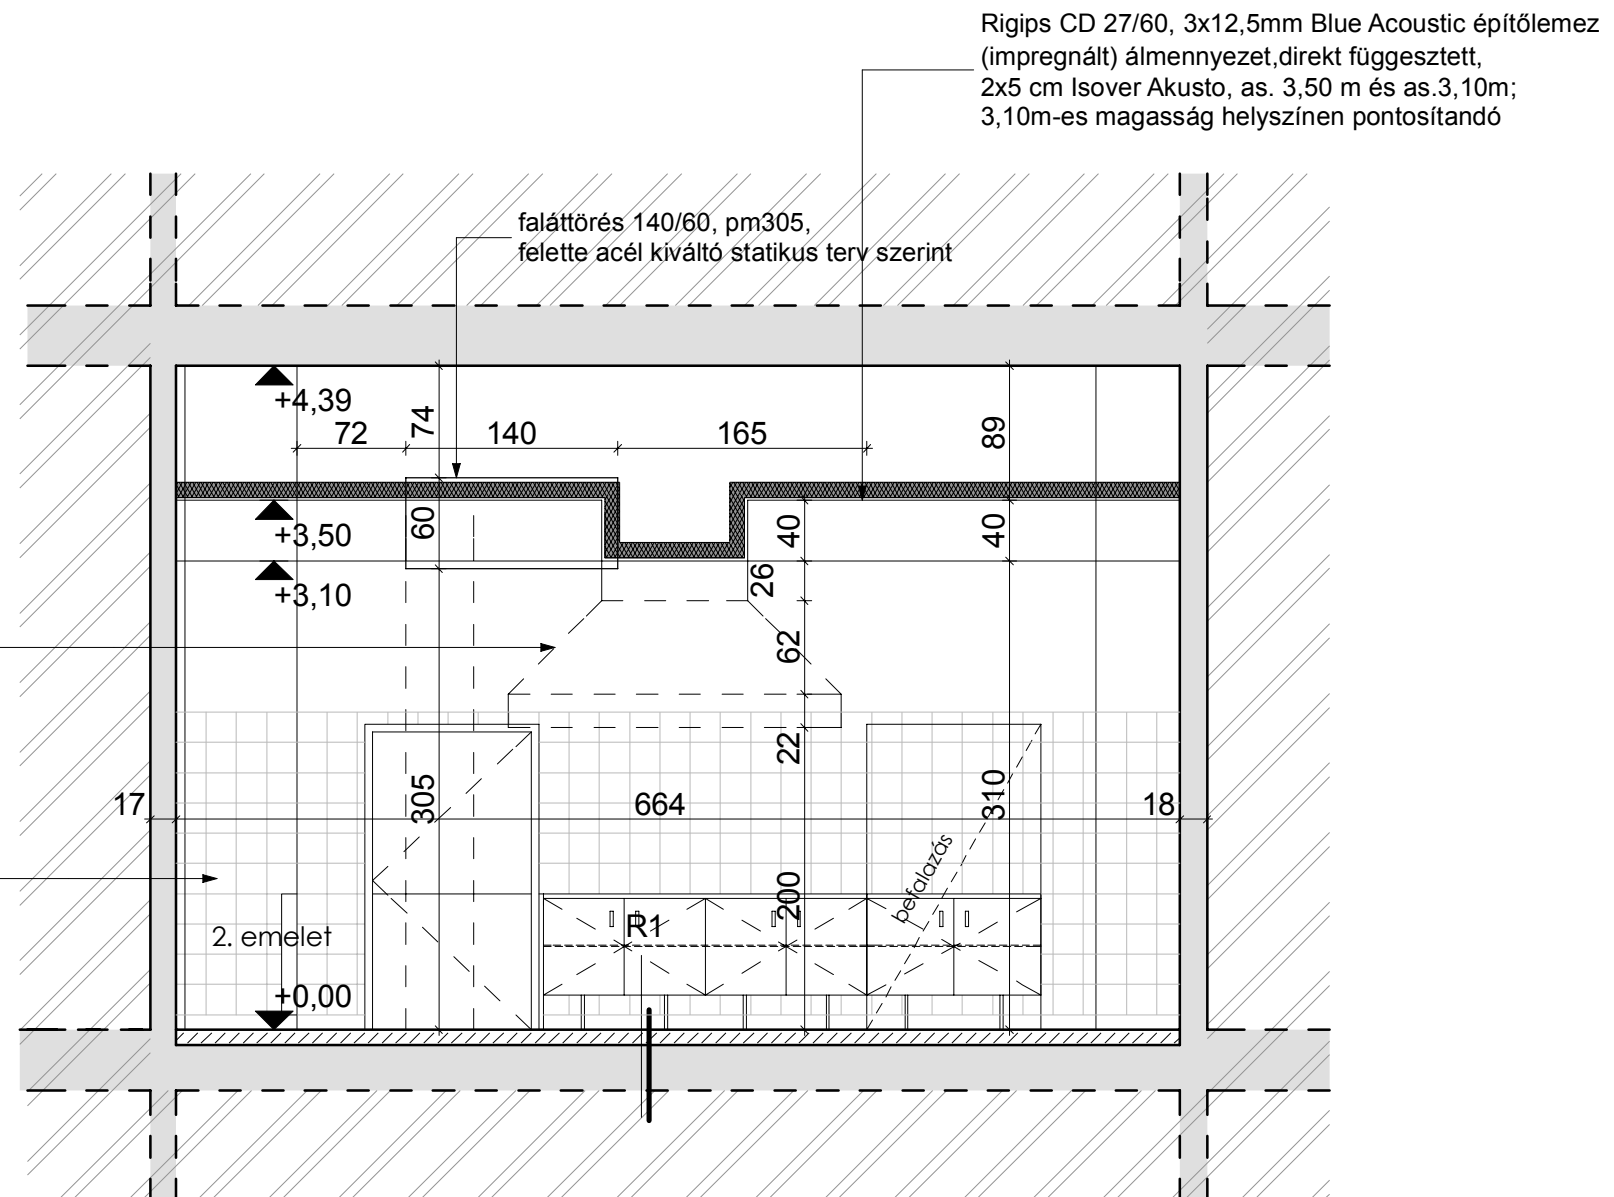

Műgyanta padló rétegrend és kialakításának műszaki tartalma:

Csúszásmentesítés : Sto Pox KU 601 + 30 % Kvarc 0,1-0,5 mm
Közbenső réteg : Sto Pox KU 601 önterülő kivitelben
Póruszárás : Sto Pox GH 205 + 80 % Kvarc 0,1-0,5 mm önterülő habarcs
Alapozás : Sto Pox GH 205 + Kvarc 0,3-0,8 mm beszórás
Felületelőkészítés : Csiszolás , gépi portalanítás
Gépi vagy kézi simított , simítási nyom mentes felület
Aljzat követelmények : Felszakító szilárdság átlag 1,5 N/mm² (kb. C 20/25 betonminőség)
Nedvességtartalom max.4 % (CM készülékkel mérve)

Fal és padló csatlakozás: Hajlatképzés műgyanta habarcsból kb. 2 cm sugárral

- R1** -STO Epoxi bázisú , oldószermentes műgyanta padlóburkolat,
enyhén csúszásmentes felülettel , emelt szintű vegyszerállósággal
(kb. 2 mm vastag burkolat)
-változó vtg. vasalt aljzatbeton
(előírányzat 7-9 cm változó vastagság)
-3 cm Austrotherm EPS AT-L5 lépéshang szigetelés
(nagy teherbírású,200 kg- pontonként 50kg)
-megelevő, megmaradó földem

**Az acél gerendák elhelyezési magasságát úgy kell kitűzni, hogy a tervezett álmennyezeti
sík azonos legyen a megelevő, közlekedőben lévő álmennyezeti síkkal.
Álmennyezet gyártóval történt egyeztetés alapján tervezett hangszigetelő álmennyezet.**

**Revíziós nyílás helye gépészet alapján, helyszíni méretvétellel pontosítandó
csempeburkolat osztásához igazodva!**

Megadott típussal legalább egyenértékű más típus is alkalmazható.

munka megnevezése:

Bonctermekek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

cím: Pécs, Szigeti út 12.

rajz szám:

rajz megnevezése, lépték:

Tervezett B-B metszet részlet m=1:50

tervező:

építető:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b

Masszi Pál DLA vezető tervező
É1-02-0152

Kovács Andor vezető tervező
É1-02-0126

dátum:

2017.10.03.

E04