


G

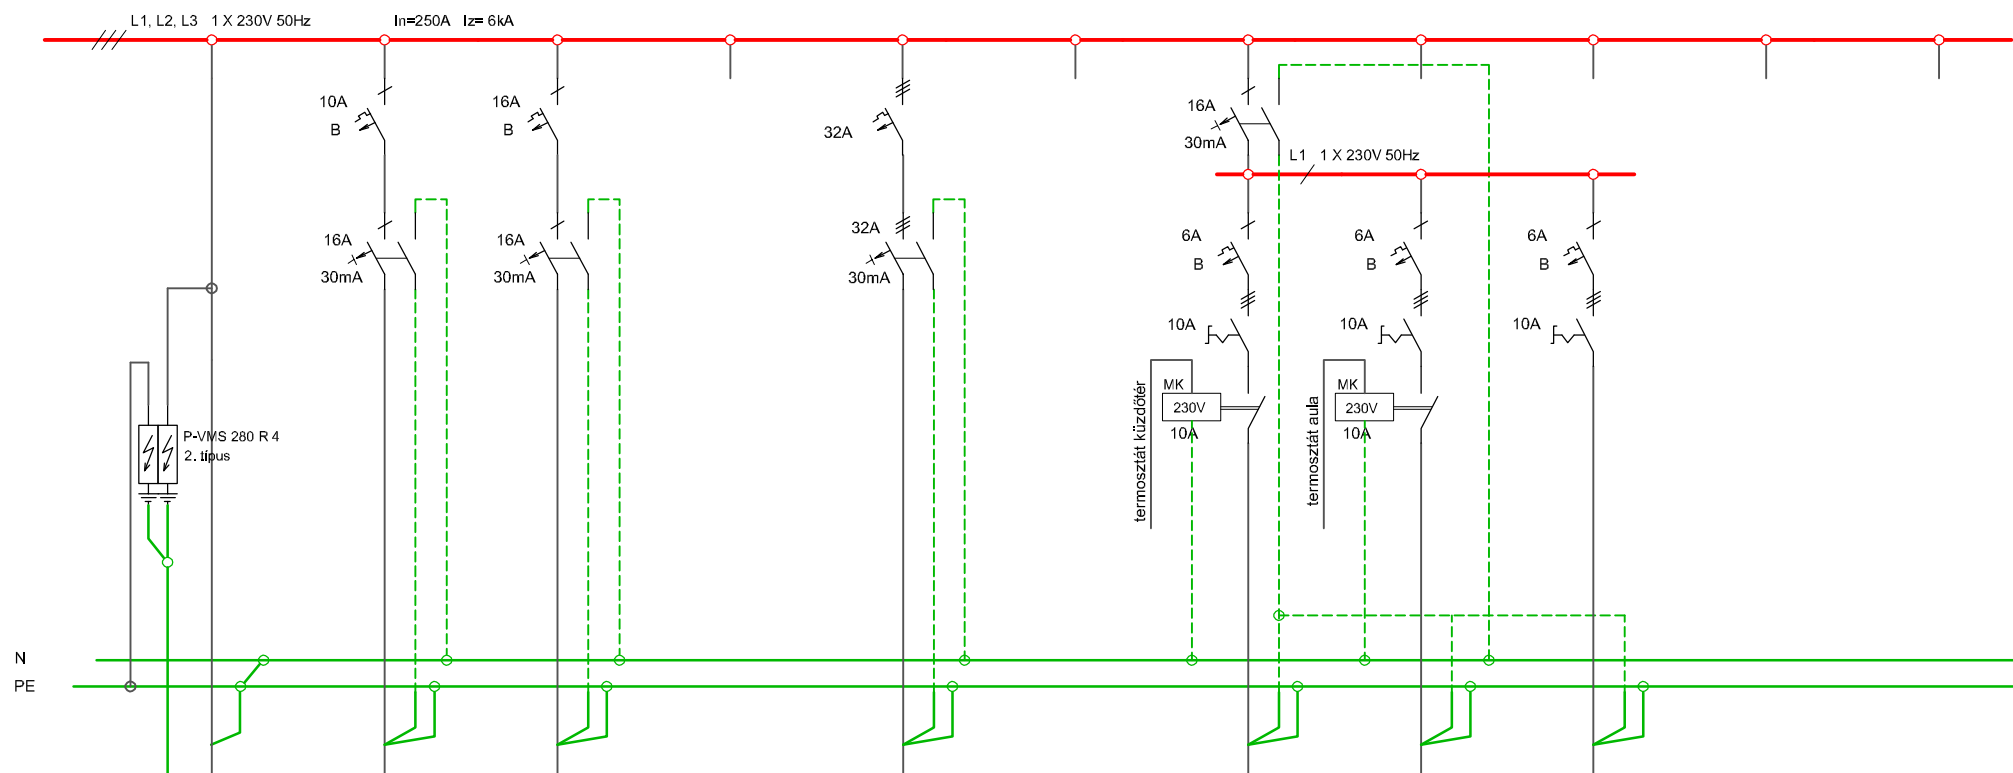

LEÁGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "FE"-TŐL	VILÁGÍTÁS	DUGALJ		SZELLŐZŐ GÉP		SZIVATTYÚ RADIÁTOR	SZIVATTYÚ PADTÓFÜTÉS	KEVERŐSZELEP MÉNNYEZETI S.		
TELJESÍTMÉNY (KW)											
ÁRAMERŐSÉG (A)	3 X 63A	1 X 10A	1 X 16A		3 X 32A		1 X 6A	1 X 6A	1 X 6A		
VEZETÉK	TÍPUS	NYJ-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J		
	KERM. (mm)	5 X 16	3 X 1,5	3 X 2,5	5 X 6		3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5		

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.z.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos villamos kiviteli terv
"G" jelű gépészeti elosztó áramköri rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGy 2017-56

Tervezte:
Kalász Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777


Rajzolta:
Kalász Gyula

Lapszám:
3/1

Módosítva:

Rarzsám:
V-09

G



LEÁGAZÁSSZÁM	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MEGNEVEZÉS	DEVIREG BETÁP	ERESZ FÜTÉS 1.	ERESZ FÜTÉS 2.								
TELJESÍTMÉNY (KW)											
ÁRAMERŐSÉG (A)	1 X 10A	3 X 10A	3 X 10A								
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J							
	KERM. (mm)	3 X 1,5	5 X 2,5	5 X 2,5							

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv
"G" jelű gépészeti elosztó áramköri rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGy 2017-56

Tervezte: Kalász Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777


Rajzolta:
Kalász Gyula

Lapszám:
3/2

Módosítva:

Rarzsám:
V-09

XBS MBSZ-86
Védettség: IP55/IP65
Mélység: 250mm
Készül: 1 db
falon kívüli kivitel



Tárgy:

Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birtokoscsamok
villamos kiviteli terve
"G" jelű gépészeti elosztó elrendezési rajza

Munkaszám:

KGy 2017-56

Rajzsám:

V-09

Tervezte: Kalász Gyula

Rajzolta:

Kalász Gyula

Lapszám:

3/3

Dátum:

2017. december 05.