


E

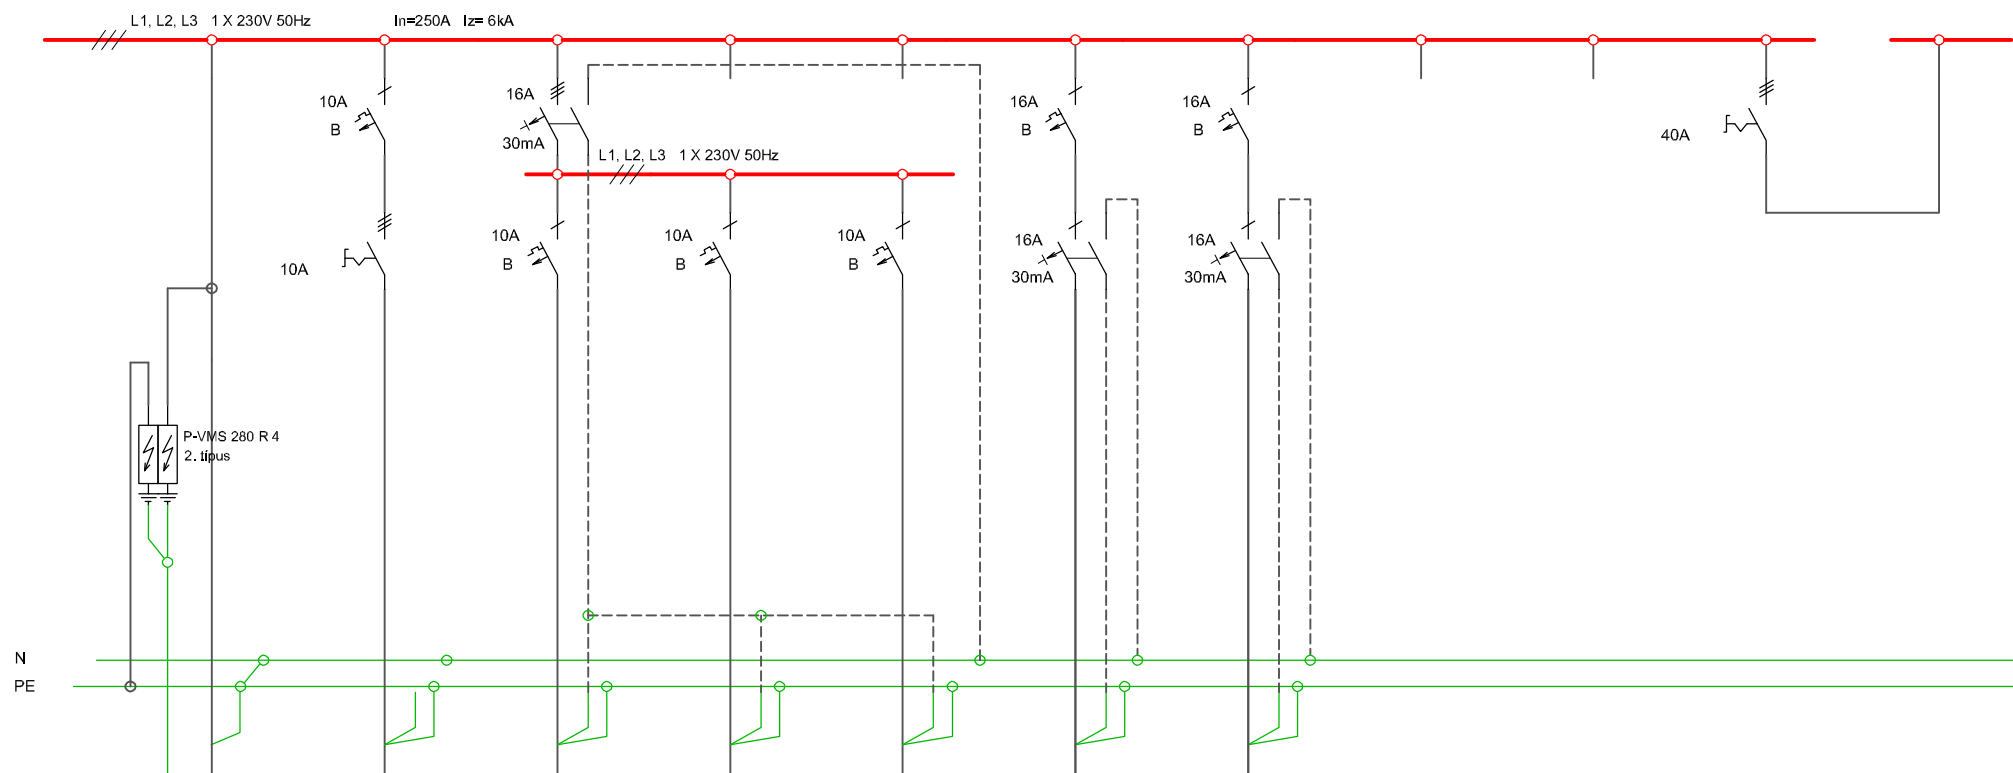

LEÁGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "FE"-TŐL	VILÁGÍTÁS BIZTONSÁGI	VILÁGÍTÁS KÖZLEKEDŐ	VILÁGÍTÁS SZERTÁR	EREDMÉNYJELZŐ	DUGALJ TAKARÍTÓ	RACK SZEKRÉNY			ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ	
TELJESÍTMÉNY (KW)											
ÁRAMERŐSÉG (A)	3 X 40A	1 X 10A	1 X 10A	1 X 10A	1 X 10A	1 X 16A	1 X 16A				
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J				
	KERM. (mm)	5 X 10	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 2,5				

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos villamos kiviteli
terv
E elosztó áramköri rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGY 2017-56

Tervezte: Kalász Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777


Rajzolta:
Kalász Gyula

Lapszám:
3/1

Módosítva:

Rarzsám:
V-08

E



LEÁGAZÁSSZÁM		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MEGNEVEZÉS		VILÁGÍTÁS KONDITEREM	DUGALJ 1.	DUGALJ 2.								
TELJESÍTMÉNY (KW)												
ÁRAMERŐSÉG (A)		1 X 10A	1 X 16A	1 X 16A								
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J								
	KERM. (mm)	3 X 1,5	3 X 2,5	3 X 2,5								

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv
E elosztó áramköri rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGY 2017-56

Tervezte:
Kalász Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777

Rajzolta:
Kalász Gyula

Lapszám:
3/2

Módosítva:

Rarzsám:
V-08


XBS 36+6 modulok süllyesztett kiselosztó

Védettség: IP30

Mélység: 93mm

Készül: 1 db

falon kívüli kivitel falba süllyeszte



Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terve E11 elosztó elrendezési rajza			Dátum: 2017. december 05.	Munkaszám: KGY 2017-56
Tervezte: Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777	Rajzolta: Kalász Gyula	Lapszám: 3/3	Módosítva:	Rarzsám: V-08